

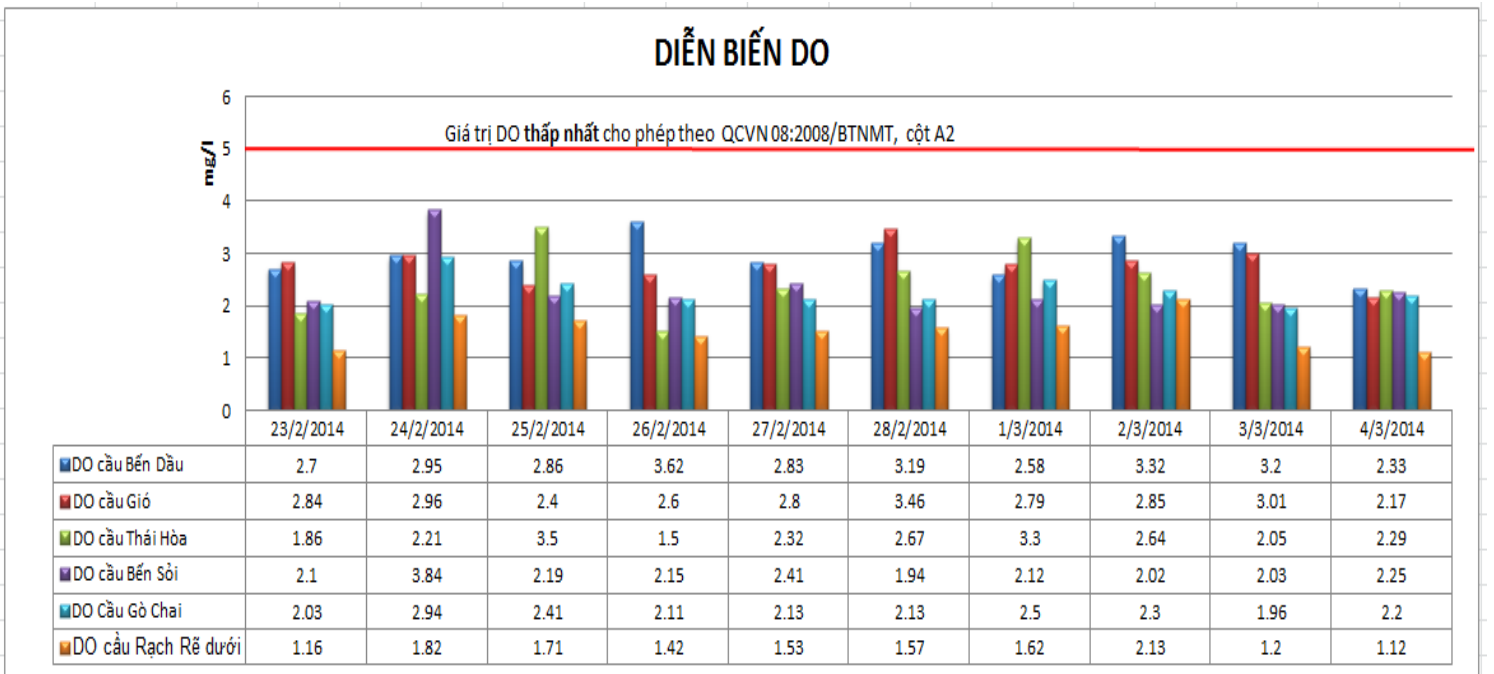


Diễn biến chất lượng nước trên rạch Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông cập nhật đến ngày 04/03/2014 qua 3 chỉ tiêu quan trọng pH, DO, COD tại 6 điểm quan trắc hàng ngày.

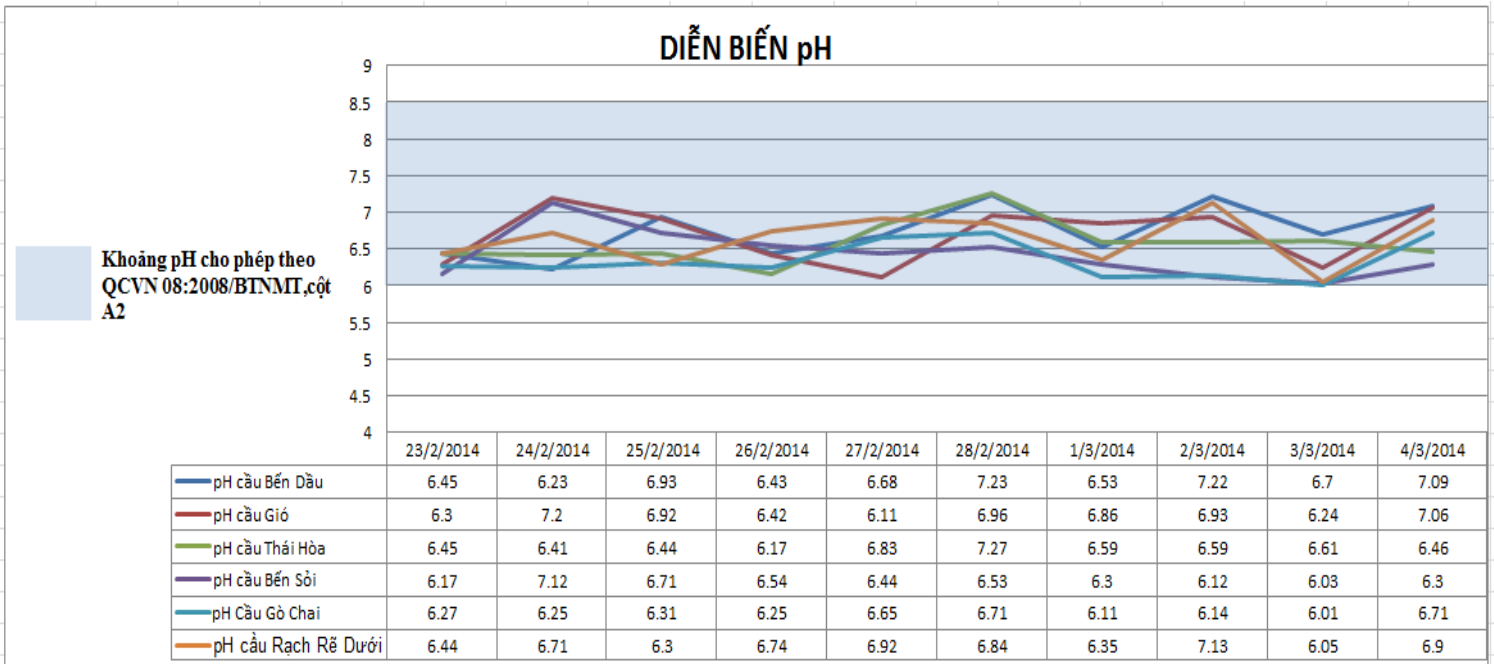

DIỄN BIẾN COD

Ghi chú: Cột biểu đồ của đơn vị mg/l dùng thang logarithmic scale (không phải tuyến tính)

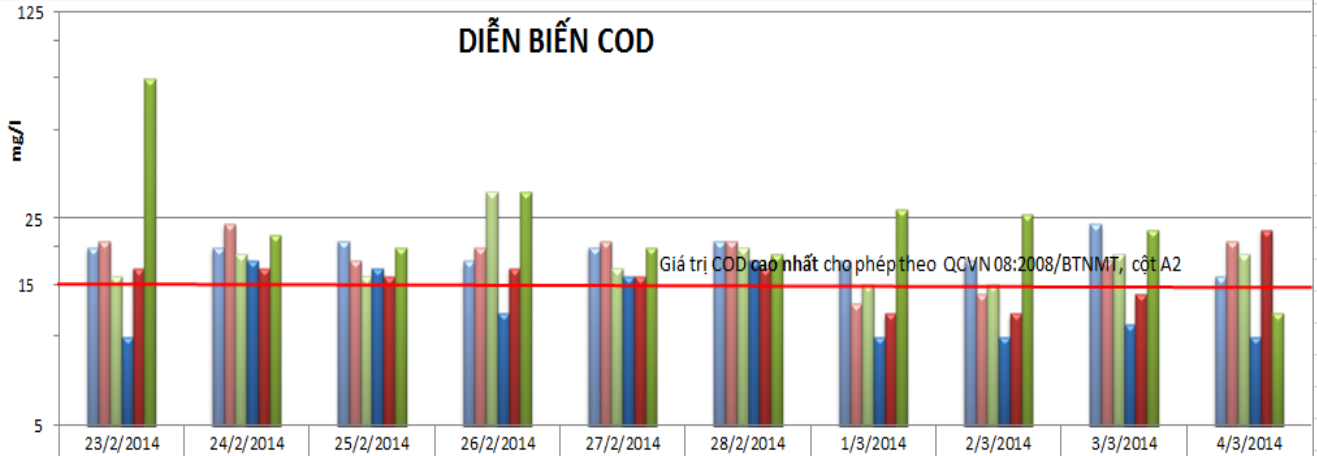

	23/2/2014	24/2/2014	25/2/2014	26/2/2014	27/2/2014	28/2/2014	1/3/2014	2/3/2014	3/3/2014	4/3/2014
COD cầu Bến Dâu	20	20	21	18	20	21	18	18	24	16
COD cầu Gió	21	24	18	20	21	21	13	14	18	21
COD cầu Thái Hòa	16	19	16	31	17	20	15	15	19	19
COD cầu Bến Sỏi	10	18	17	12	16	18	10	10	11	10
COD Cầu Gò Chai	17	17	16	17	16	17	12	12	14	23
COD cầu Rạch Rẽ dưới	74	22	20	31	20	19	27	26	23	12

TRUNG TÂM QUAN TRẮC